

<系統図(2023年度実績)>

【凡例】

- 変電所
- ⊗ 開閉所
- 発電所(シミュレーション精度向上のための情報提供あり)
- 発電所(上記以外)
- 数字 電気所略号
- (数字) 線路略号
- 132kV架空線路
- 66kV架空線路
- - - 132kV地中線路
- - - 66kV地中線路
- ✕ 系統切箇所

【色分け】

- 黒 平常時出力制御※1が発生する可能性が当面低い系統
- 赤 配電用変電所の空容量が無い系統※2
- 青 平常時出力制御が発生する可能性のある系統

平常時出力制御が発生する可能性については、想定潮流の合理化の考え方*に基づいた将来の発電機出力・電力需要から想定しております。



* https://www.occto.or.jp/access/oshirase/2017/180330_souteichoryu_gourika_shiryou.html

※1 系統容量の制約による出力制御
※2 電源接続案件一括検討プロセスを実施中の系統、増強工事中の系統等を含む

[空き容量が無く、平常時出力制御が発生する可能性のあるエリア]
※現在、平常時出力制御が発生する可能性のあるエリアはございません。

全域対象: 一部対象:

(注)送配電系統は地域を横断的に構成されているため、マップの表示区分によらない場合があります。

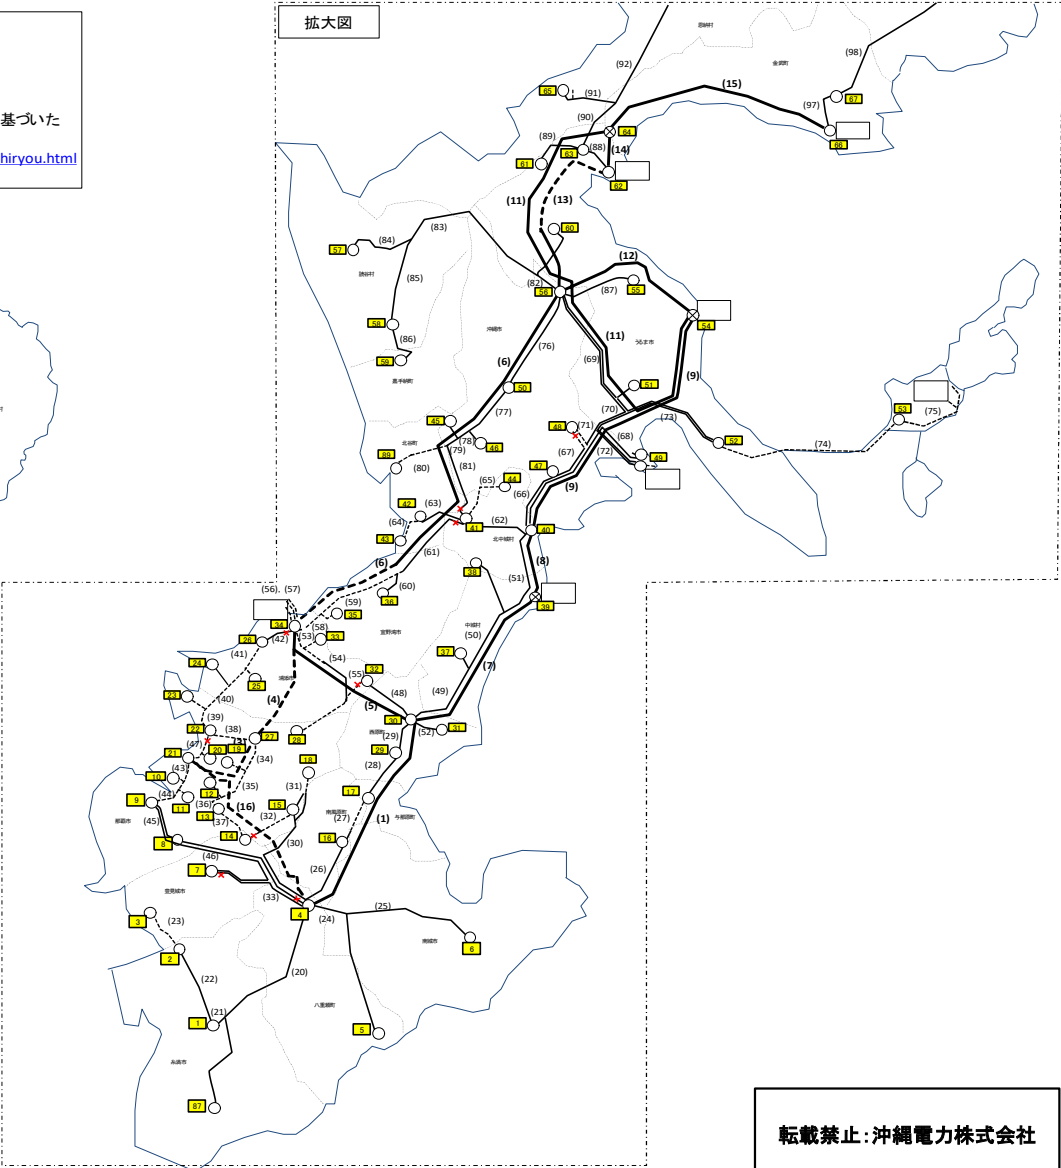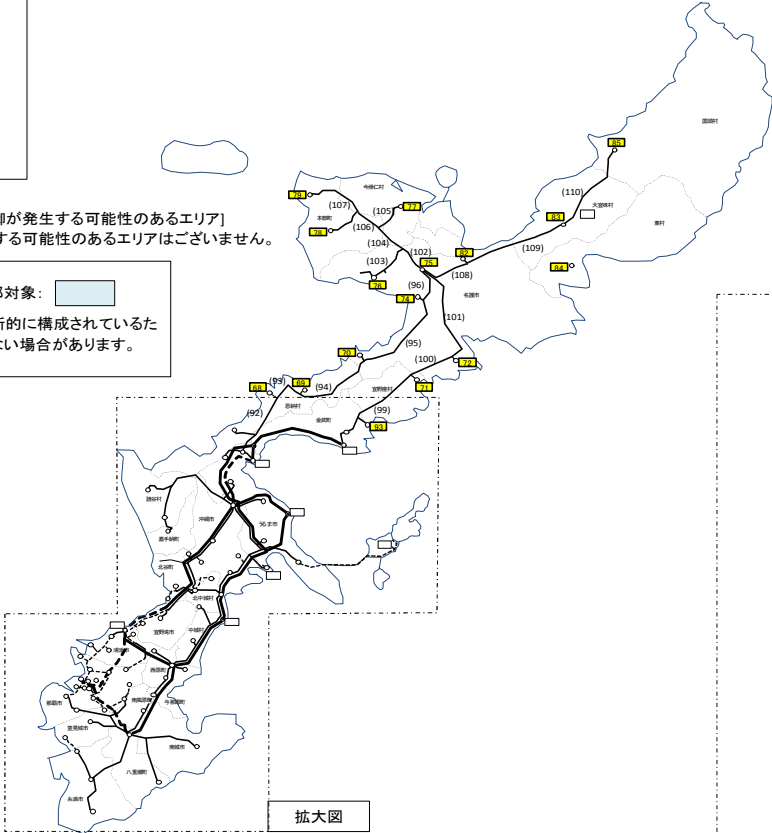

転載禁止:沖縄電力株式会社