2025年3月末時点

電力供給余力マップ

本マップは、「66kV特高連系」を対象とした空き容量の情報です。

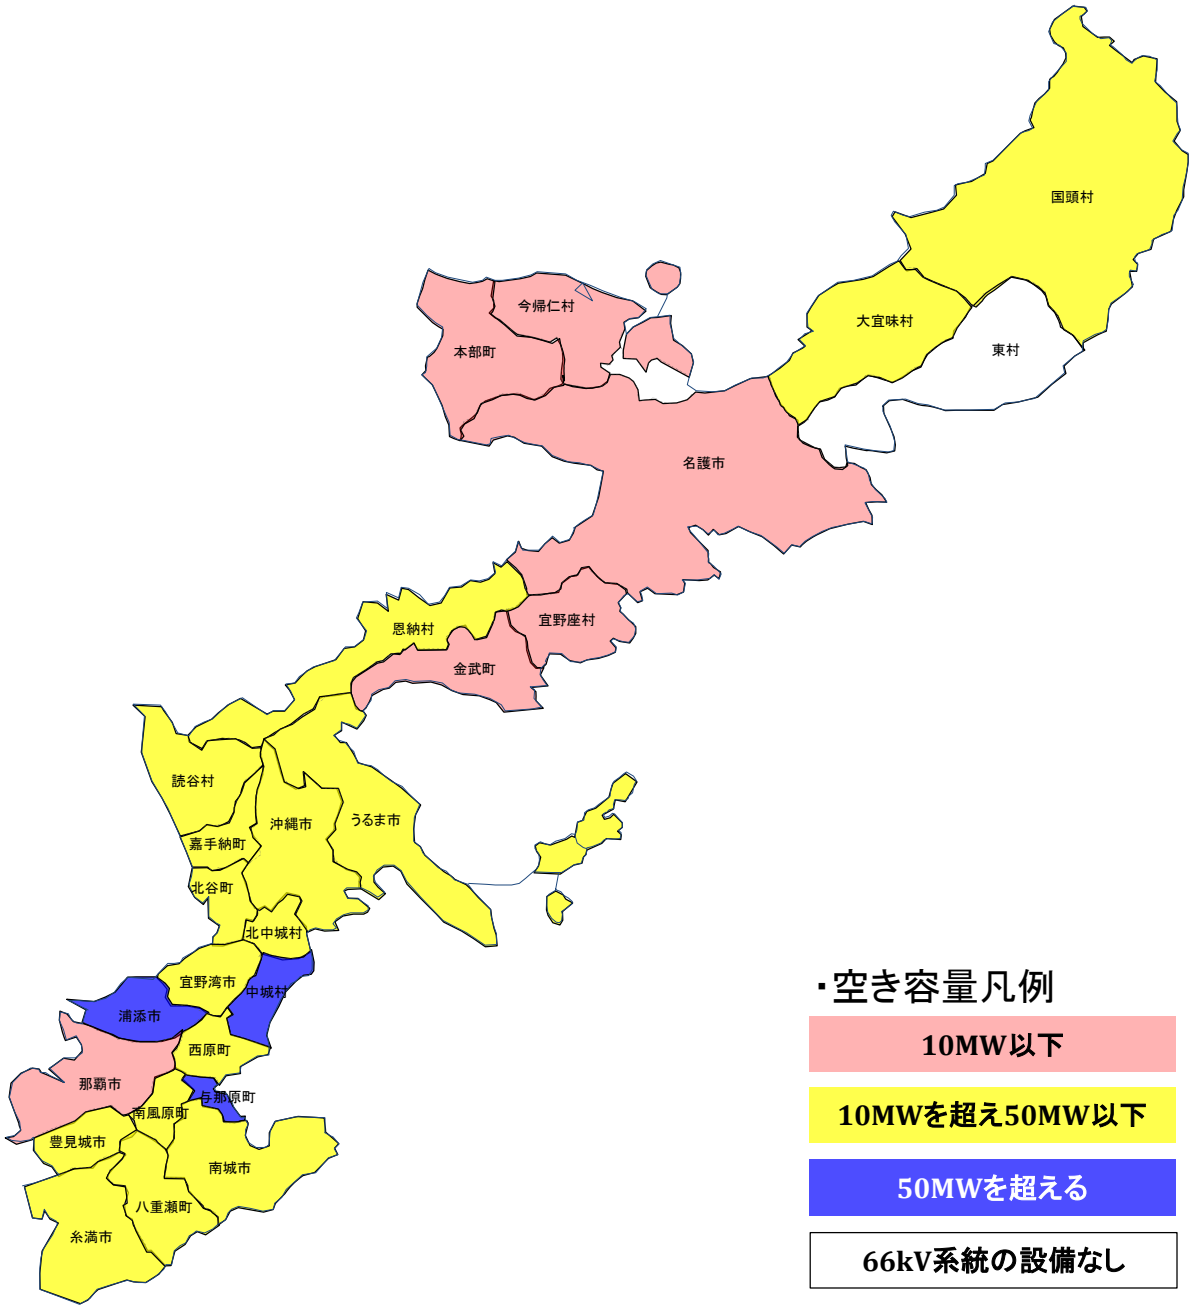

・空き容量凡例

- 10MW以下
- 10MWを超え50MW以下
- 50MWを超える
- 66kV系統の設備なし

＜留意事項＞

・本マップは発電事業者向けではなく需要者向けのマップです。
・標準電圧60kV（特別高圧66kV）に関する情報であり、対象は契約電力が10,000kW以上の需要者です。
・空き容量は特別高圧（66kV）による供給を想定した空き容量を示しており、高圧配電系統の空き容量ではありません。
・市町村単位で空き容量を示しているため、付近に66kV設備がない場合でも、色塗りされている場合があります。
・図中には最小の空き容量を示しているため、同一市町村内においても、連系する送電設備の設備容量によっては、実際の空き容量が図中の空き容量と異なる場合があります。
・空き容量は弊社系統状況および新規お客さま供給等により変動する場合がございます。