

平成 26 年 度
経 営 計 画 の 概 要

平成 26 年 3 月



沖縄電力株式会社

目次

I. 経営方針の概要	1
1. 沖電グループ	
(1) 経営基盤の強化を目指して	
(2) 沖電グループブランドの確立を目指して	
2. 沖縄電力	
(1) 良質な電気の安定供給を目指して	
(2) お客さまの満足度向上を目指して	
(3) 社会・地球環境との調和を目指して	
(4) 現場力の発揮に向けた社員力・組織力の向上を目指して	
(5) 適正利益水準の確保を目指して	
(6) グループ経営の強化を目指して	
II. 供給計画の概要	9
1. 電力需要の想定	
2. 電源開発計画	
(1) 電源開発計画の概要	
(2) 最大電力需給バランス	
(3) 電源構成	
3. 流通設備計画	

I. 経営方針の概要

平成26年度は、以下に掲げる項目について重点的に取り組んでいきます。

1. 沖電グループ

(1) 経営基盤の強化を目指して

① 財務体質の強化

当社グループを取り巻く厳しい経営環境の中、適正な利益を確保し、健全かつ持続的に成長していくためには、コストの低減や収益性の向上等、財務体質を強化する必要があります。

収支においては、電気事業において償却負担や燃料費の増等により極めて厳しい状況が続く見通しであるため、グループ役職員一人ひとりが強く危機意識を持ち、聖域を設けることなく引き続き徹底したコスト低減と最大限の業務効率化に取り組んでいきます。

一方で強固な収益基盤の構築に向けて、収益の柱である電気事業において近年需要の伸びが鈍化傾向にあることから、グループ事業体制をより強固なものにしていくため、グループを挙げて更なる需要深耕を推進するとともに、建設・不動産業、IT関連事業等においては高い技術力と価格競争力の向上を追求し、更なる営業力の強化を図り、グループ外収益の拡大に取り組んでいきます。ガス供給事業については、平成27年度の事業開始に向け、グループ各社が連携してガス供給事業推進体制の整備や設備の構築、需要開拓などに着実に取り組んでいきます。

② 安全管理の徹底および品質の確保

無事故無災害に向けた取り組みは、企業が事業活動を行う上で最も基本的な責務として、最大限の努力をもって徹底されるべきものです。

当社グループにとって「安全」は経営の根幹であり、最優先事項であることを強く認識し、グループ・協力会社一体となって、安全文化の浸透や安全管理の徹底に努めるとともに、一人ひとりが自らの業務を一つひとつ丁寧に完遂することでお客さまへ「安心」を提供します。また、各事業における商品やサービスの品質の確保に努めます。

③ 技術力の強化・育成

当社グループが将来に亘って事業を継続していくためには、事業者として保有すべき専門知識・技術・技能をグループ・協力会社それぞれが維持・向上させるとともに、継承していくことが必要不可欠です。

そのため、必要な技術について、OJTの推進、メーカー等への派遣や研修、協力会社への技術指導等により技術力の強化・育成を図ります。また、技術を継承できる仕組みの確立に向け取り組んでいきます。

④ 人財の育成および有効活用

当社グループの持続的な成長・発展を支えるのはグループ社員一人ひとりであり、「人」は貴重な「財産」です。

経営環境の大きな変化に適切に対応できる「人財」を創造していくため、教育体系の整備やその中核となるOJTの推進、専門分野における教育の推進等、グループ社員一人ひとりの力を伸ばすため人財育成施策を展開していくとともに、出向による人財交流等、グループ内の人財の有効活用を図ります。

⑤ グループ一体運営の強化

厳しい経営環境の中、様々な経営課題にグループ一丸となって取り組むためには、一体運営の強化が必要です。

そのため、グループ方針管理の着実な運用や継続的改善等、一体運営の強化に向けた施策の検討やグループ全体での業務の効率化に取り組みます。

⑥ 効率的かつ最適な組織体制の構築に向けた検討

当社グループが円滑に事業活動を推進していくためには、経営環境の変化に適応した組織体制が必要です。

総合エネルギー事業については、その実施に向けたグループ連携体制の構築を着実に推進します。また、グループ各社においても、経営環境の変化に応じた組織体制について検討を行います。

(2) 沖電グループブランドの確立を目指して

① お客さまの満足度向上

お客さまに選択していただける企業グループであるためには、常にお客さまのニーズを把握し、そのニーズを捉えたサービスを提供することにより、お客さまの満足度向上を図る必要があります。

各事業において、お客さまの声を敏感に感じ取り、お客さまのニーズをしっかりと把握するとともに、そのニーズに的確かつ迅速にお応えし、満足していただけるサービスの提供と業務の改善に努めていきます。

② 地域社会への貢献および環境行動の推進

当社グループは地域社会と密接な関わりを持っており、「地域とともに、地域のために」をコーポレートスローガンとして、地域社会の発展とともに成長してきました。

今後も、沖縄県の豊かな暮らしづくりに貢献できるよう、グループ役職員一人ひとりが地域貢献活動に積極的に取り組んでいきます。

また、地球環境に責任ある企業グループとして「沖電グループ環境方針」に基づき、地球温暖化対策、地域環境保全、循環型社会形成等に向けて取り組んでいきます。

③ 効果的な広報活動の推進

お客さま、地域社会、株主・投資家等のステークホルダーとの信頼関係を強化していくためには、当社グループの事業活動をより理解していただくことが重要です。

今後とも、広報活動を効果的に実施し、沖電グループブランドの確立につなげていきます。

④ 企業倫理の徹底等、内部統制の充実

当社グループが良き企業市民として事業活動を行い、社会の発展に貢献していくためには、永続的に信頼される企業グループでなければなりません。

信頼され好感を持って迎えられる企業グループを目指し、企業倫理の徹底、リスク管理の強化、的確かつ迅速な情報開示、財務報告の信頼性の更なる確保等、内部統制の着実な運用を図ります。

2. 沖縄電力

(1) 良質な電気の安定供給を目指して

① 電力設備の構築・運用・保全

お客様の暮らしや経済活動を支えていく上で必要不可欠な電気を安定的に供給することが、電気事業者としての原点であり、当社の重要な使命です。

地域社会において最も重要なライフラインを担っていることの重要性を強く認識し、台風時における更なる早期復旧に向けた対策に取り組んでいきます。台風、地震、津波等の自然災害に強い設備形成や、被災時における迅速な復旧に向けた盤石な体制のあり方を検討します。

環境への配慮や経済性の同時達成を図りつつ、着実な電力設備の構築・運用・保全に取り組んでいくことで、良質な電気の安定供給に向けて全力を尽くしていきます。

② 燃料の安定調達

燃料調達は、電気の安定供給を確保する上で必要不可欠な要素です。

引き続き燃料油および石炭、液化天然ガス（LNG）の安定調達に細心の注意を払い、自然災害等の不測の事態への対応を含め、あらゆる施策を検討・実施していくことが肝要です。

バイオ燃料の拡大可能性を含め、将来における燃料の多様化に向けた調査・研究を継続的に実施していきます。

(2) お客様の満足度向上を目指して

お客様に選択いただける企業であるために、常に「サービスの向上」および「適正な料金水準」の確保に努め、お客様の満足度向上を図ることが必要です。

「サービスの向上」という面では、常に変化するお客さまのニーズを敏感に感じ取り、適時・適切なサービスの提供に努めていきます。そのために、社員のスキルアップや意識の向上を図るとともに、お客さまの視点で業務改善に取り組むことで、的確なコンサルティング、丁寧・迅速なアフターサービス等、きめ細かなサービスを展開します。

「適正な料金水準」という面では、経営効率化のためにあらゆる努力を行い、「本土並み電気料金水準」の確保に向けて、役職員全員が一丸となって取り組んでいきます。

スマートメーターについては、お客さまサービスの向上ならびに業務効率化等の観点から、本格導入に向けて取り組んでいきます。

電力システム改革については、沖縄の構造的な特殊性を踏まえ、真にお客さま利益につながる電力システムの実現に向け、電気事業者として適切に対応してまいります。

(3) 社会・地球環境との調和を目指して

① 信頼される沖縄電力の確立

当社が社会との調和を保ちつつ、良き企業市民として事業活動を行うためには、すべてのステークホルダーに対し責任ある活動を展開していくことが肝要です。

当社はこれまで企業倫理の徹底、リスクマネジメントの推進、迅速な情報開示等に努めてきましたが、今後もお客さま、地域社会、株主・投資家等のステークホルダーとの双方向のコミュニケーションにより信頼関係を築き、透明性のある分かりやすい経営を目指してまいります。

沖縄県を唯一の供給区域とする当社は、地域の皆さまからのご理解を得ながら事業基盤となる供給設備を構築しているなど、他業種にもまして地域密着型の企業であり、「地域とともに、地域のために」をコーポレートスローガンとして地域社会への貢献に積極的に取り組んできました。

今後も沖縄県の豊かな暮らしづくりに貢献できるよう、地域貢献活動を積極的に展開してまいります。

② 地球環境への配慮

当社は地球環境に対し責任ある企業として、環境問題を経営の最重要課題の一つに位置づけ、「沖電グループ環境方針」に基づき、地球温暖化対策、地域環境保全、循環型社会形成などに向けた取り組みを行っております。

特に地球温暖化対策については、地理的・地形的および需要規模の制約により水力・原子力発電所の開発が困難であり、化石燃料に頼らざるを得ない当社にとって難しい課題ですが、最も有力な手段である吉の浦火力発電所の着実な運用をはじめ、既設再生可能エネルギー設備の利用率向上等、低炭素社会の実現に向けて取り組んでいきます。国の地球温暖化対策に対する方針・政策等の動向についても、注視していく必要があります。

環境に関する法規制等の遵守はもとより、環境行動管理システムおよび環境マネジメントシステム（ISO14001）の着実な運用を図り、環境負荷低減に向けた施策を積極的に展開していきます。

(4)現場力の発揮に向けた社員力・組織力の向上を目指して

① 社員力の向上

企業が持続的に成長・発展していく上で、その源泉となるのは社員一人ひとりの力です。人財育成に関する明確なビジョンの下、長期的視野に立って、専門性を確立し、個の力（能力・スキル）を向上させていきます。

「社員力」の向上にあたっては、社員一人ひとりが総力戦のベースであることを改めて認識し、主体的に考え、行動することが求められます。そのためには、仕事に対する気概を持ち、知識、技術・技能を貪欲なまでに探求・習得することが不可欠です。

社員が安心して会社の発展に尽くすためには、より一層従業員の安全と心身の健康を確保するとともに、仕事と生活の調和を図り、緊張感を保ちつつも意欲と夢と高い目標を持って働くことができる職場環境づくりを推進します。

② 組織力の向上

企業が持続的な成長・発展に向けて様々な課題を解決していくためには、自律的かつ部門横断的な業務運営を行うとともに、「社員力」を育み、目標達成に向け総力戦で取り組む企業風土を醸成するよう体制を整備していく必要があります。

それらを実現するため、効率的な業務運営を目指した組織体制の検討を行います。「安全」が経営の最優先事項であることを強く認識し、安全文化の浸透や安全管理の徹底に努めるとともに、継続的改善の基礎となる業務の標準化、知見の蓄積・共有、コミュニケーションの円滑化をサポートする情報システムの整備、新技術の研究、経営管理の充実など、「組織力」の向上を図ります。

③ 現場力の発揮

近年、お客さまのニーズが多様化・複雑化し、これまで以上に迅速かつ的確な対応が求められている中、良質で安定的な電気を適時・適切なサービスおよび適正な価格で供給し、お客さま価値を最大化していくための力、「現場力」が極めて重要です。

「現場力」は、「社員力（個人のスキル等）」や「組織力（適切な組織体制・人事ローテーション、仕事の仕組み等）」、効率的な設備形成等、様々な要素が合理的・複合的に組み合わされて発揮されるものです。また、日々の業務の中で、当たり前のことを決して疎かにせず、徹底的にやり遂げることが重要です。

全部門の社員が「自らの仕事は現場を通してお客さま価値につながっている」との意識を共有し、最前線の現場で問題に的確に対処できる「現場力」が、最大限発揮されるために、何を行うべきかを考え、行動することにより、継続的に「現場力」の更なる向上を図っていきます。

(5) 適正利益水準の確保を目指して

当社が安定供給の確保などの基本的使命を果たしていくためには、適正な利益を確保し、健全かつ持続的な成長を図っていく必要があります。

収支については、償却負担や燃料費の増、需要の伸びの鈍化などにより、民営化以降、最も厳しい状況が続く見通しです。徹底したコスト低減と更なる需要深耕により、収支改善の道筋をつけ、将来の成長につなげなければなりません。

これまでのコスト低減および効率化施策に加え、今般、経営対策タスクフォースを中心に取りまとめた費用全般に亘る中期的な効率化施策を確実に実施するとともに、今後も聖域を設けることなく更なる徹底したコスト低減・業務効率化を推進していきます。

人口の伸びの鈍化や省エネ意識の高まり、省エネ技術の進展等によって、電力需要の伸びが鈍化傾向にあることから、既存需要を維持するとともに、新規需要・潜在需要を社員一人ひとりが掘り起こし、強固な収益基盤を構築していくことが必要です。

(6) グループ経営の強化を目指して

沖電グループを取り巻く経営環境は、電気事業の厳しい収支、建設業やIT関連事業における受注獲得に向けた競争激化など、極めて厳しい状況にあります。

このような中、吉の浦火力発電所へのLNG導入に伴うガス供給事業の展開は、当社グループの目指す姿である「総合エネルギー事業」に向けた転機となります。関係部署・グループ会社が連携して、事業推進体制の構築等の取り組みを着実に実施していきます。

全体最適を踏まえたグループ経営の強化に向けた施策を、引き続き検討し推進していきます。

II. 供給計画の概要

1. 電力需要の想定

平成26年度の電力需要は、民生用においては、電灯や業務用電力における新規お客さまによる需要の増加が見込まれるものの、平成25年度夏場に高気温影響による需要の増加があったことから、前年度を下回る見通しです。一方、産業用においては、水道業などの需要の増加が見込まれることから、前年度を上回る見通しです。

その結果、平成26年度の販売電力量は75億6千4百万kWh、対前年伸び率▲0.3%（気温補正後0.9%）、最大電力は142万6千kW、対前年伸び率▲0.4%（気温補正後3.0%）と想定しました。

長期的な電力需要は、民生用では、人口の増加等に伴う電灯口数の増加や業務用電力における観光客の増加等を背景とした宿泊施設や商業・娯楽施設等の増加が見込まれます。産業用でも、人口の増加等に伴う生活関連需要（食料品製造業や水道業）の増加による需要増が見込まれます。

その結果、平成35年度の販売電力量は81億5千6百万kWh、最大電力は151万5千kW、平成24年度から平成35年度に至る年平均伸び率は、販売電力量1.0%（気温補正後1.0%）、最大電力0.9%（気温補正後0.7%）と想定しました。

需 要 想 定

（単位：百万kWh, 千kW, %）

年度 項目	24 (実績)	25 (推定)	26	27	30	35	24~35 年平均伸び率
販売電力量	(7,330) 7,314	(7,500) 7,590	(0.9) 7,564 ▲0.3	(7,615) (0.7) 7,636 1.0	7,808	8,156	(1.0) 1.0
最大電力[送電端]	(1,409) 1,373	(1,385) 1,432	(3.0) 1,426 ▲0.4	1,434 0.6	1,464	1,515	(0.7) 0.9
本島	1,244	1,298	1,292	1,299	1,327	1,375	0.9
離島	129	134	134	135	137	140	0.7
年負荷率	(62.1) 63.6	(64.6) 63.3	63.2	63.3	63.6	64.2	—

注1：（ ）は気温うるう補正後。

注2：26、27年度の想定値について、右列の数値は対前年伸び率。

2. 電源開発計画

(1) 電源開発計画の概要

長期的な電力の安定供給確保を前提に環境への配慮や経済性の同時達成を図りつつ、着実な電力設備の構築に取り組んでいきます。

その結果、平成26年度から平成35年度までの10年間で内燃力8万6千kWの電源開発を計画しております。

新エネルギー発電設備については、離島における燃料費低減およびCO₂排出量削減の観点から粟国島において可倒式風力発電設備の導入を計画しております。

主要電源開発計画

	名 称	燃料種別	出力 (万 kW)	使用開始
内燃力	吉の浦マルチガスタービン発電所	LNG	3.5	27-3
	宮古第二発電所 5号	石油	1.5	26-4
	石垣第二発電所 6号	石油	1.8	27-5

注：本島は平成26年度以降10年間、離島は5年間に使用開始し、かつ出力が1万kW以上のものを記載。

新エネルギー発電所の開発計画

名 称	種別	出力 (kW)	使用開始
粟国可倒式風力発電設備 1号機	風力	245	26-6

(2) 最大電力需給バランス

前述の電源開発計画により、平成35年度までの最大電力需給バランスは下表のとおりであり、必要供給力を確保し、安定した電力供給ができる見通しです。

最大電力需給バランス(8月)

(単位: 千kW、%)

年度		平成25年度 (実績)	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
需給 バラ ンス	供給力	2,271	2,063	2,097	2,140	2,146	2,102
	最大電力	1,432	1,426	1,434	1,442	1,453	1,464
	供給予備力	839	637	663	698	693	638
	供給予備率	58.6	44.7	46.2	48.4	47.7	43.6
電 源 開 発 計 画	沖 縄 本 島	吉の浦火力1号 (251.0) 24/11 吉の浦火力2号 (251.0) 25/5		吉の浦マルチGT (35.0) 27/3			
	離 島	離島1地点 (1.0)	宮古第二5号 (15.0) 26/4	石垣第二6号 (18.0) 27/5		離島2地点 (0.8)	

(単位: 千kW、%)


年度		平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度
需給 バラ ンス	供給力	2,207	2,072	2,081	2,229	2,241
	最大電力	1,475	1,485	1,496	1,506	1,515
	供給予備力	732	587	585	723	726
	供給予備率	49.6	39.5	39.1	48.0	47.9
電 源 開 発 計 画	沖 縄 本 島					
	離 島					

注1 電源開発計画は、発電所名、号機、出力、運開年月を示した。(1万kW未満は一括とした。)


注2 離島の内燃力発電所については、平成26年度以降5年間に使用開始する計画について記載。

(3) 電源構成

前述の電源開発の結果、電源の年度末設備構成および発電電力量構成は、下図のような構成比になります。

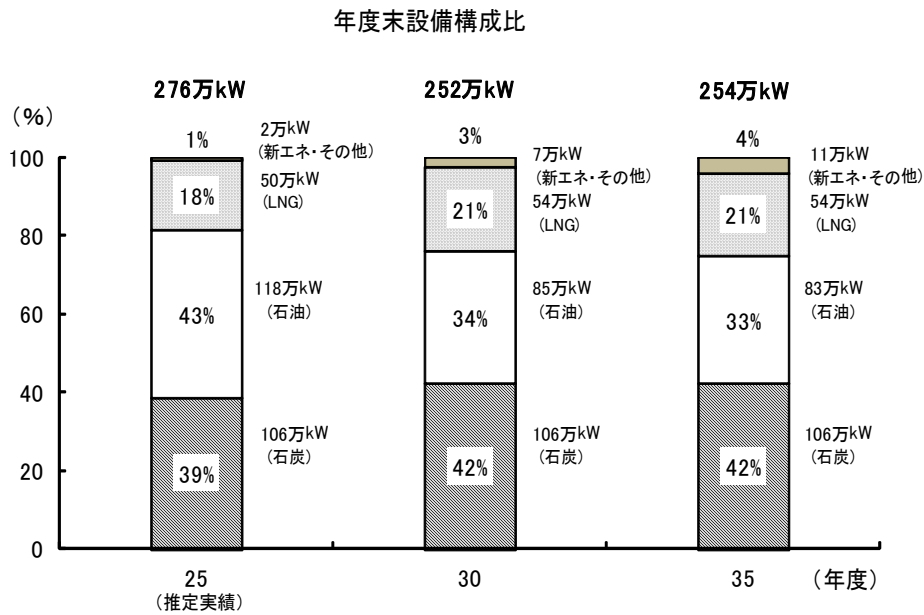

注1 他社分を含む。
注2 四捨五入の関係で合計値が合わないことがある。

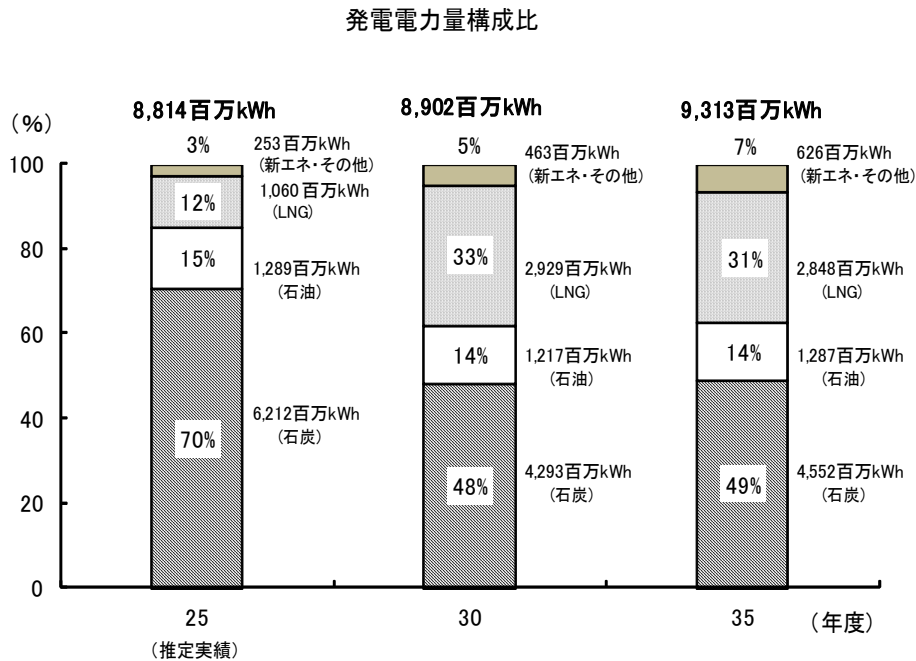

注1 他社分を含む。
注2 四捨五入の関係で合計値が合わないことがある。

3. 流通設備計画

送変電計画については、電源開発計画、地域の需要動向および供給信頼度を考慮しつつ、効率的な設備形成を図り、電力の安定供給を確保していきます。

主要送電設備工事計画

名称	区間または所在地	電圧 (kV)	亘長 (km)	使用開始
西那覇友寄幹線新設	西那覇変電所～友寄変電所	132	10	29-10

注：使用電圧が132kV以上で、工事中、もしくは平成26年度以降10年以内に使用を開始する予定のものを記載。

主要変電設備工事計画

名称	所在地	電圧 (kV)	増加容量 (MVA)	使用開始
友寄変電所増設 (連系用変圧器1号関連)	八重瀬町	132/66	75	29-3
友寄変電所増設 (連系用変圧器2号関連)	八重瀬町	132/66	75	32-3

注：使用電圧が132kV以上で、工事中、もしくは平成26年度以降10年以内に使用を開始する予定のものを記載。

(参考) 設備投資額

以上の諸計画を進めるにあたっては、設計・契約・施工の各段階におけるコスト低減策の定着化に努め、更なる効率化を図っていきます。


その結果、平成26年度の設備投資額は282億円となる見込みです。

(単位：億円)

設 備 別		年 度	平成25年度 (推定実績)	平成26年度	平成27年度
		電 源	128	105	41
流 通	送 電	43	44	75	
	変 電	41	46	42	
	配 電	55	74	64	
	小 計	139	164	181	
そ の 他		19	13	10	
合 計		286	282	232	

電力系統の状況

(132kV, 平成35年度まで)

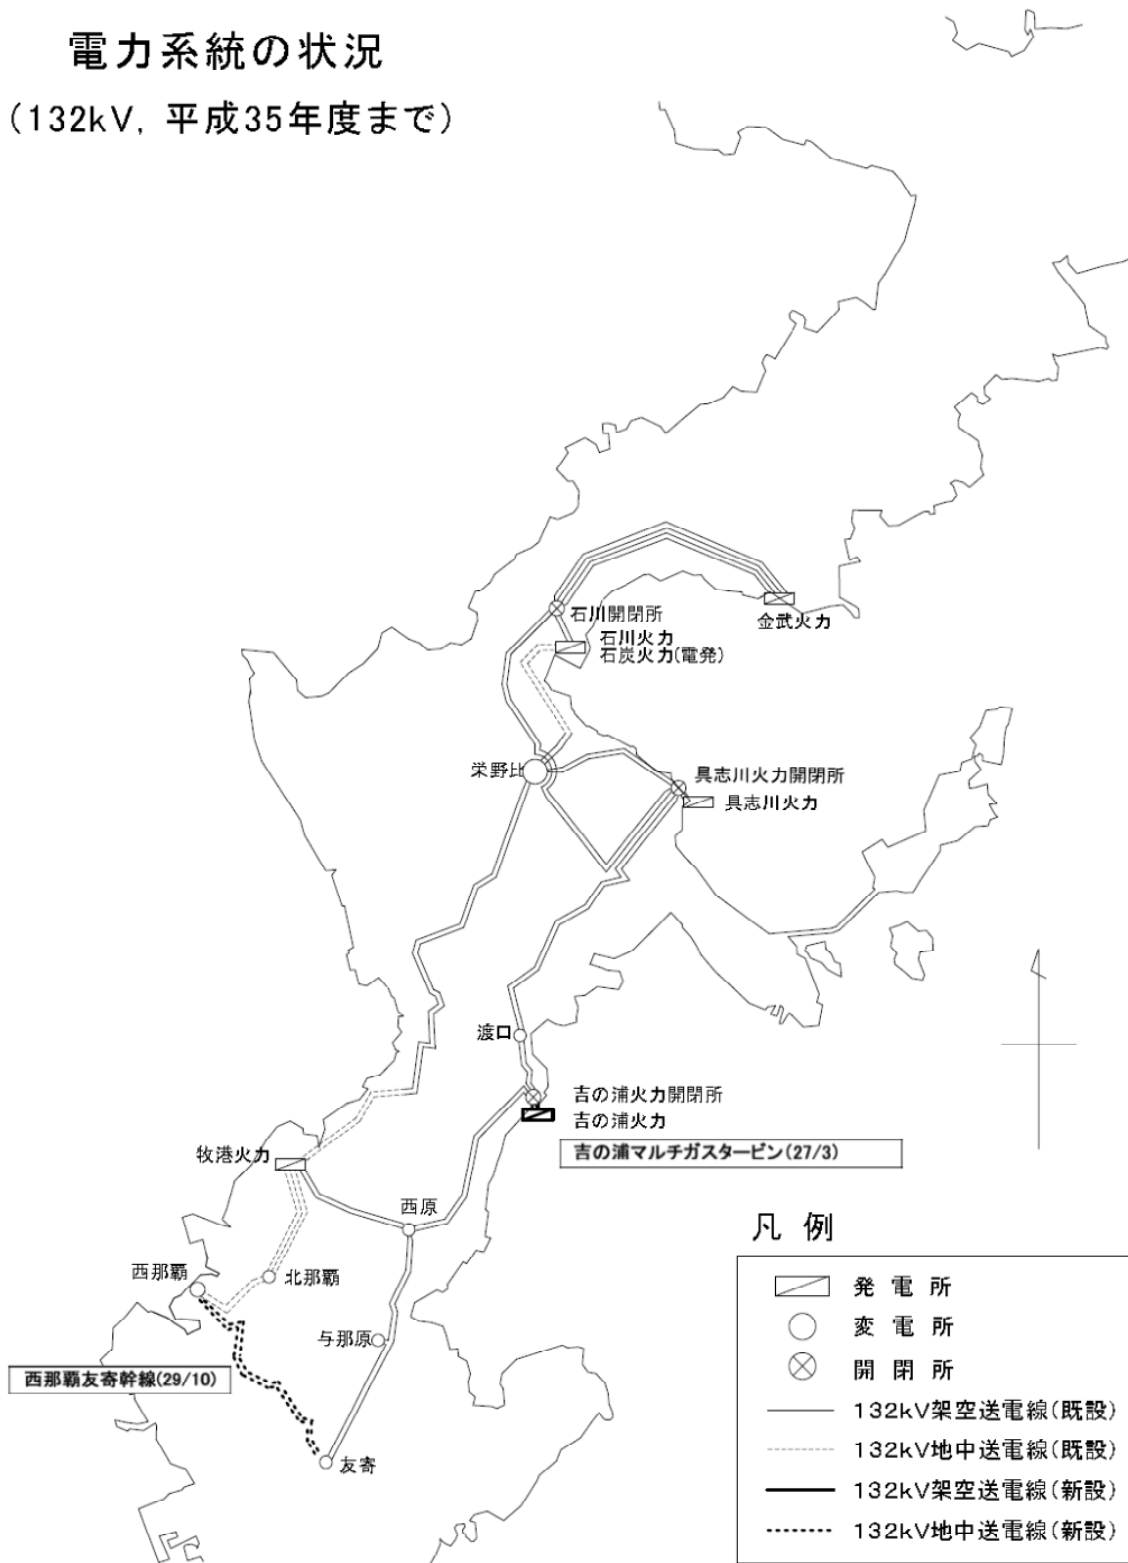

凡例

	発電所
	変電所
	開閉所
	132kV架空送電線(既設)
	132kV地中送電線(既設)
	132kV架空送電線(新設)
	132kV地中送電線(新設)



沖縄電力株式会社

The Okinawa Electric Power Company, Incorporated

<http://www.okiden.co.jp>

〒901-2602 沖縄県浦添市牧港五丁目2番1号

TEL. 098-877-2341