

太陽光お申込み時における提出資料の追加について（ご案内）

拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申し上げます。平素は格別のご厚情を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社エリアでは、再生可能エネルギーの普及が拡大したことに伴い、現在、出力制御に必要な機器設置等の措置をいただくことを条件に太陽光の受給契約、連系を行っております。


出力制御機能付パワーコンディショナー（PCS）が製品化されたこと等を踏まえ、**平成 30 年 6 月 1 日以降のお申込み分については、出力制御機能付 PCS 仕様確認依頼書（※）の提出を必須といたします**ので、あらかじめお知らせいたします。

※提出様式や記載要領は別紙参照。記載にあたっては、PCS メーカーさま等にご相談ください。

当社は、電力の安定供給を前提として、今後も再エネの円滑な接続に向けた対応を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

敬具

【系統連系までの流れ（特高 22kV・高圧）】

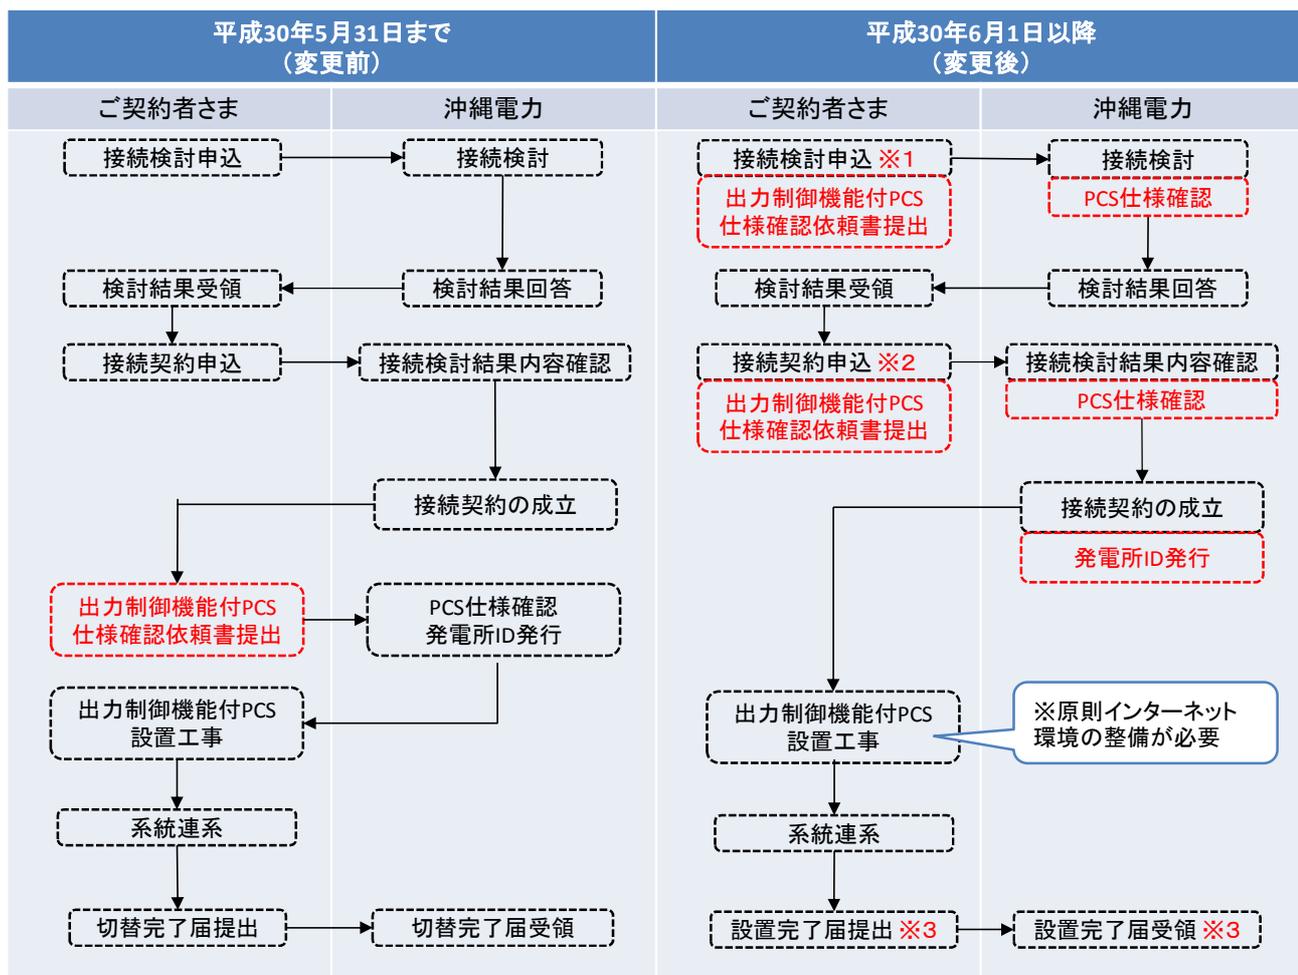


※1 申込時に「出力制御機能付PCS仕様確認依頼書」を提出

※2 接続契約申込時にも同様に提出（ただし、接続検討時に提出いただいた内容に変更がない場合は不要）

※3 当社竣工調査時に、出力制御機能付きPCSの設置を確認した場合には省略することが可能

【系統連系までの流れ（低圧 10kW 以上）】

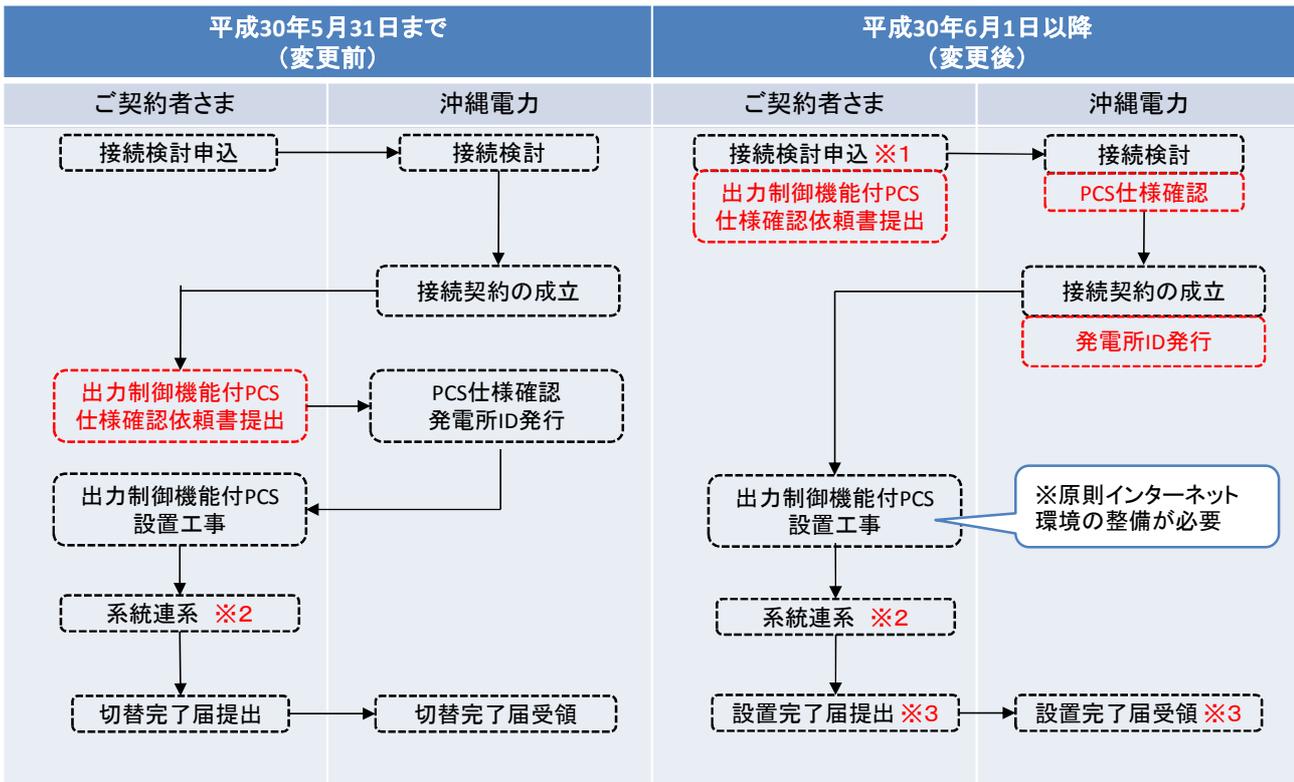

※1 申込時に「出力制御機能付PCS仕様確認依頼書」を提出

※2 低圧について、平成30年11月以降に連系する場合、出力制御機能付PCS設置工事が必須

※3 当社竣工調査時に、出力制御機能付きPCSの設置を確認した場合には省略することが可能

《当社お問い合わせ先》

TEL : 0120-586-601 (営業時間 平日 8:30~17:00)

(土日、祝日、慰霊の日、旧盆〈旧暦 7/15〉、年末年始 (12/29~1/3) を除く)

扱い：送配電本部 配電部 配電グループ

以上